

KV 189.000

TEST 0403101/GS/2 ELCLA 7 Ø 3" FL.

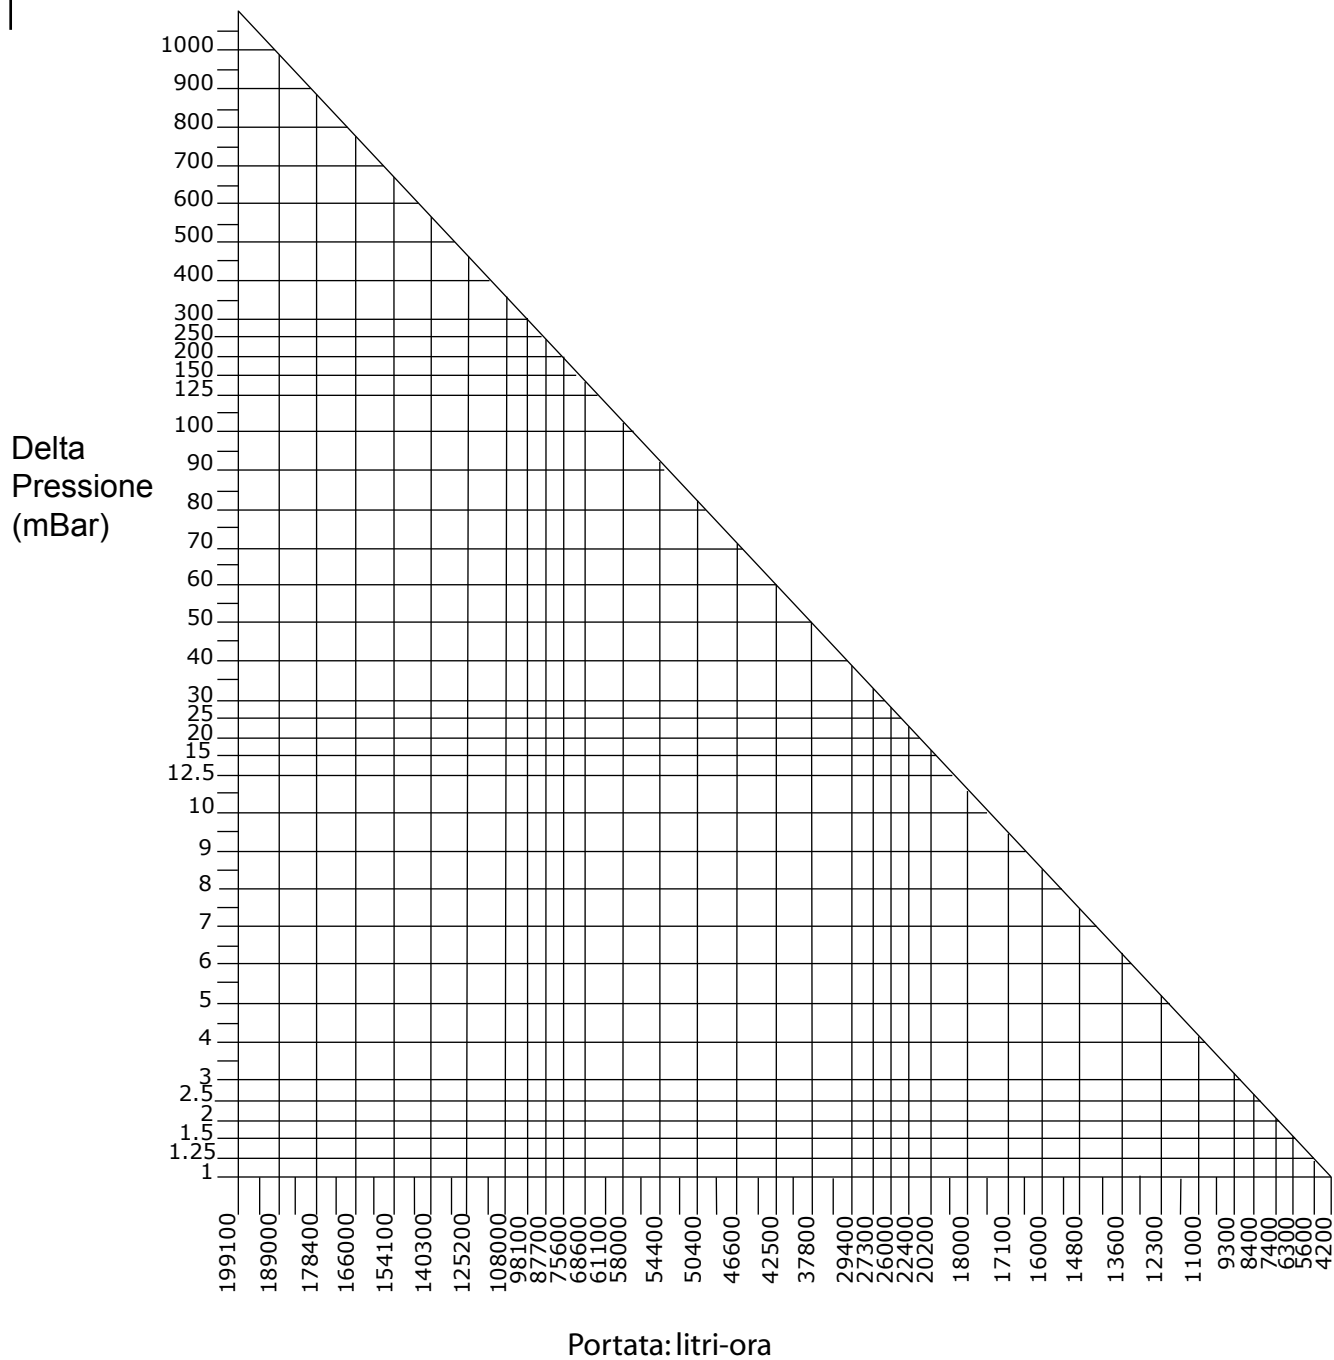


Diagramma TEST 0403101/GS/2: determinazione della perdita di carico contro portata dell'anticalcare magnetico ELCLA7 DN 80 Ø 3".